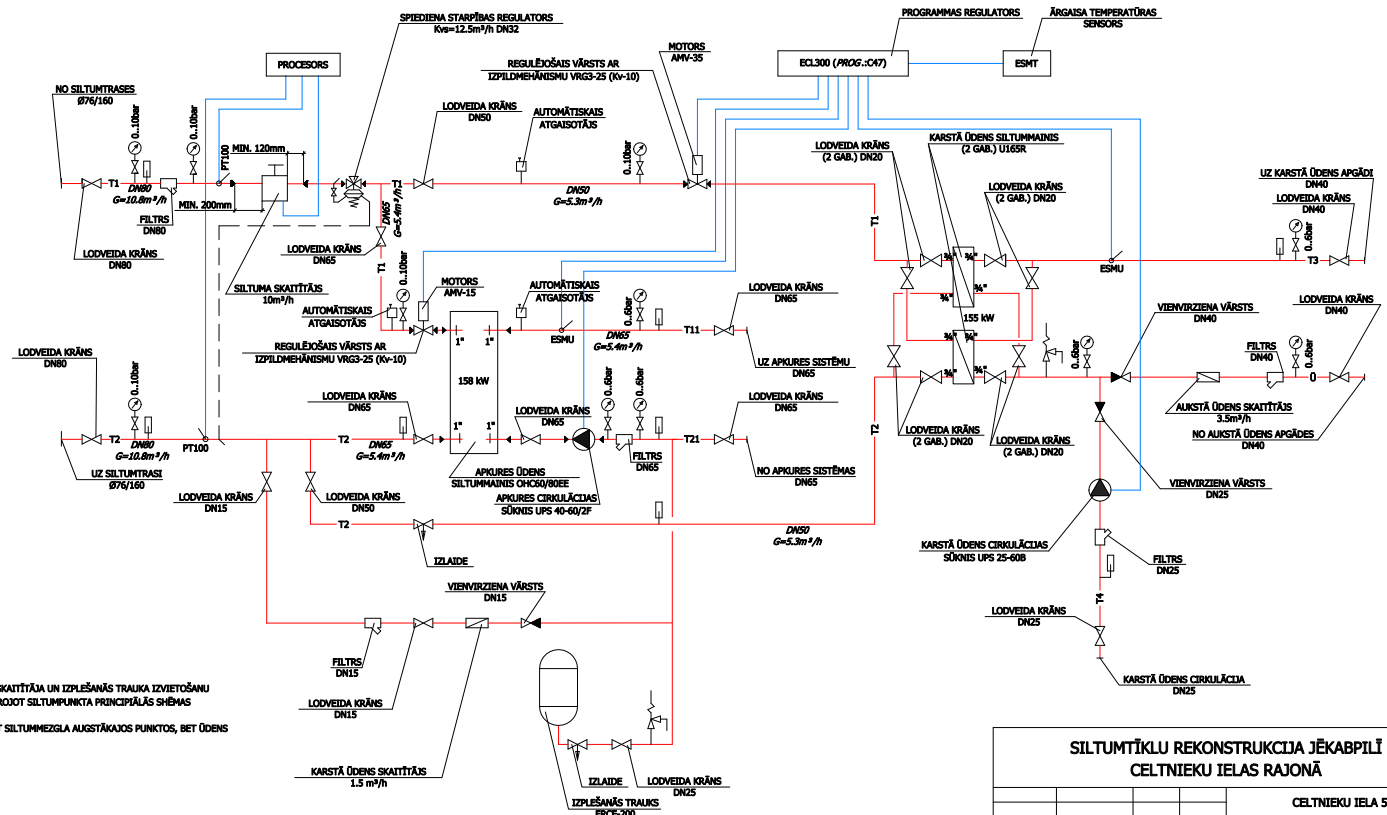

NORĀDĪJUMI:

SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSLĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJA UN IZPLEŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠANU SILTUMPUNKTĀ PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTA PRINCIPIĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
ATGAISOŠNAI NEPIECIEŠAMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
ESMU ☍ - TEMPERATŪRAS SENSORS.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ					14/2008		
					SM		
				CELTNIEKU IELA 5c	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	5	
Pārbaudīja	A.Karlevica			SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA.	SIA "Bek - Konsult"		
Izstrādāja	A.Stakens						